

各位

ニッタン株式会社

**ガス消火設備制御盤、手動起動装置**  
**自動・手動切り換えキースwitchの操作方法変更について**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ガス消火設備制御盤(GNA0-nシリーズ)、及び手動起動装置(NRSA-4シリーズ、NRSA-5シリーズ)の自動・手動切り換えキースwitchの操作方法が変更となりましたので、お知らせ致します。

自動・手動切り換え間違い等防止のため、工事や点検の際に下記の変更点を確認の上、作業を行って頂くようお願い致します。

敬具

## 記

## 1. 対象機器

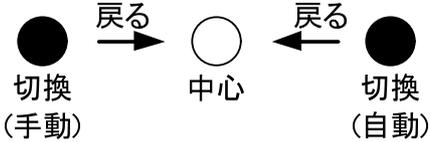

ガス消火設備制御盤

GNA0-nシリーズ

手動起動装置

NRSA-4シリーズ、NRSA-5シリーズ

## 2. 変更点

販売時期	2018年11月以前の製品	2018年11月以降の製品
製品記号	5C, 5H, 3C, 3H, 2C, 2Hシリーズ NRSA-2, 3シリーズ	GNA0-nシリーズ NRSA-4, 5シリーズ
自動・手動 切り換え方法	キーを回す方向の <b>決まり有り</b> 右回転：自動 左回転：手動	キーを回す方向の <b>決まり無し</b> 1操作毎に、状態が切り換わる
注意点	キースwitchはノンロック式 キー位置は中心に戻る 	キースwitchは左右ロック式 ※キー操作方向で監視状態を判断しないこと 

## 3. 注意点

盤面の「自動・手動切り換え」の表記は、キースwitchの名称であり、動作位置ではありません。

工事、点検などで、キースwitchの操作を行った際には、**必ず表示灯で監視状態を目視確認**してください。

## 4. お問合わせ先

・弊社営業担当

以上